


REGISTRO Y SEGUIMIENTO A INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	PROCESO
Eficiencia de remoción del proceso	$[(\text{agua cruda UNT} - \text{agua potabilizada UNT}) / \text{agua cruda UNT}] * 100\%$	Servicio de Acueducto

META	95,0%	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	FRECUENCIA DE ANÁLISIS	AÑO DE REGISTRO
		$X \geq 98\%$	$X \leq 95\%$			

LOGRO ALCANZADO

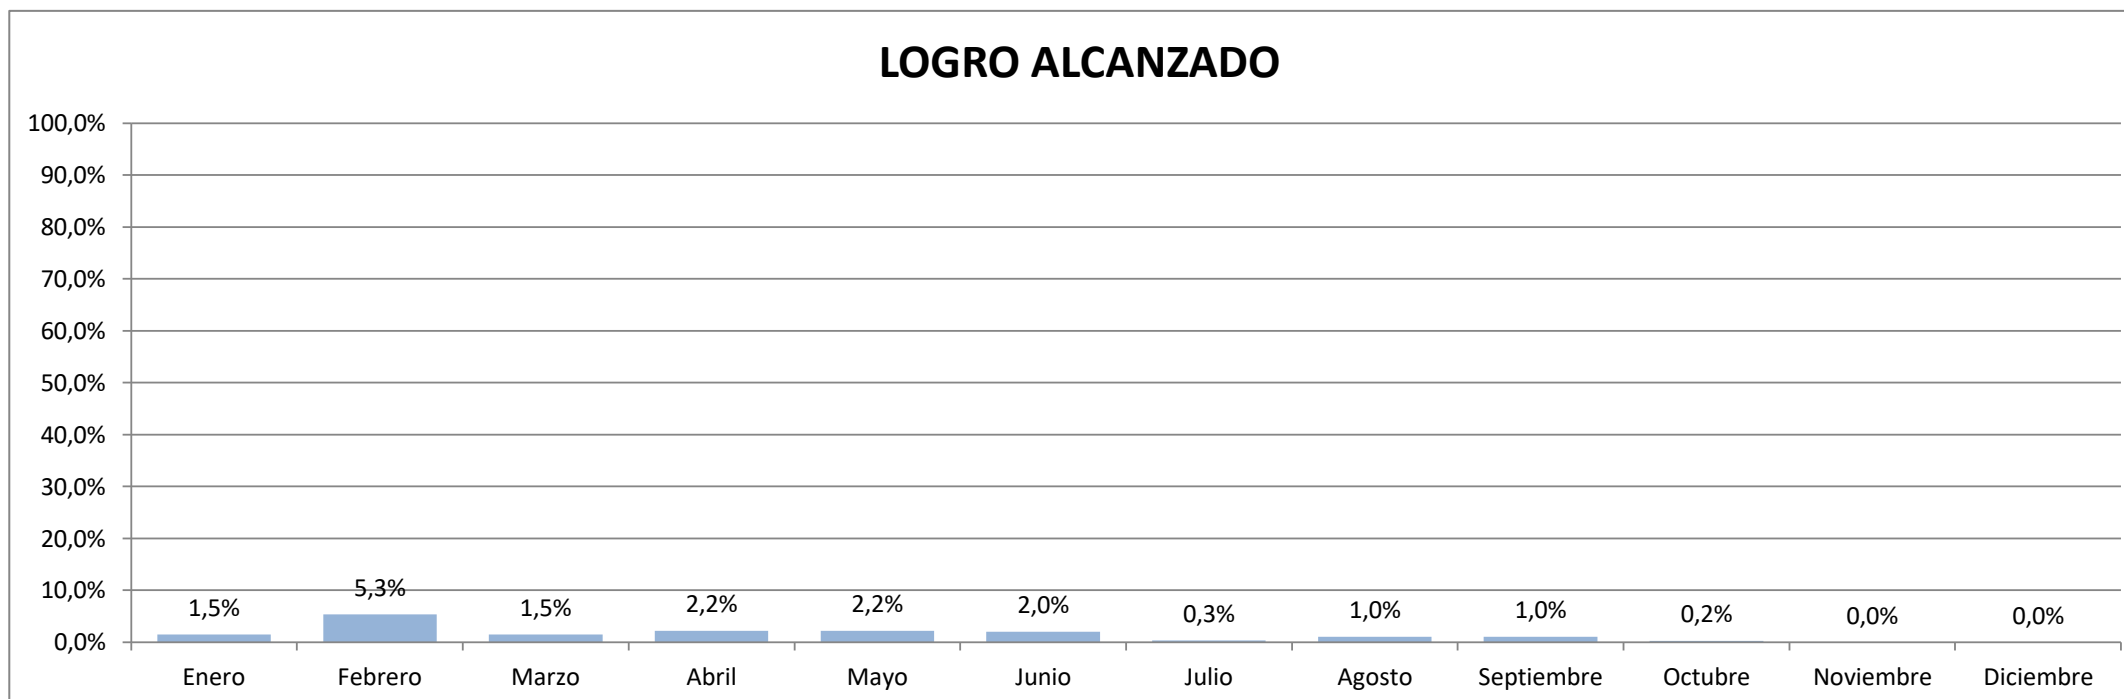

MEDICIÓN Y ANÁLISIS

MES	META	NUMERADOR	DENOMINADOR	LOGRO	ANÁLISIS DE CAUSAS	ACCIONES PROPUESTAS	FECHA DE EJECUCIÓN
Enero	95,0%	0,34	23	1,5%	Se debe cambiar la formula por la siguiente $100 - \frac{D15}{E15}$		
Febrero	95,0%	0,48	9	5,3%	Para poder que de los resultados de remoción		
Marzo	95,0%	0,34	23	1,5%	El promedio de turbiedad durante todo el periodo fue de: agua potabilizada 0,34 LINT y de agua		
Abril	95,0%	0,26	11,9	2,2%			
Mayo	95,0%	0,26	11,7	2,2%			
Junio	95,0%	0,22	11	2,0%			
Julio	95,0%	0,32	93,5	0,3%			
Agosto	95,0%	0,35	35	1,0%			
Septiembre	95,0%	0,34	33,2	1,0%			
Octubre	95,0%	0,45	193,1	0,2%			
Noviembre	95,0%			#¡DIV/0!			
Diciembre	95,0%			#¡DIV/0!			