


## REGISTRO Y SEGUIMIENTO A INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	PROCESO
Control toma de muestras	(No. De muestras en red / No. De muestras programadas) * 100%	Servicio de Acueducto

META	95,0%	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	FRECUENCIA DE ANÁLISIS	AÑO DE REGISTRO
		X = 100%	X ≤ 95%			

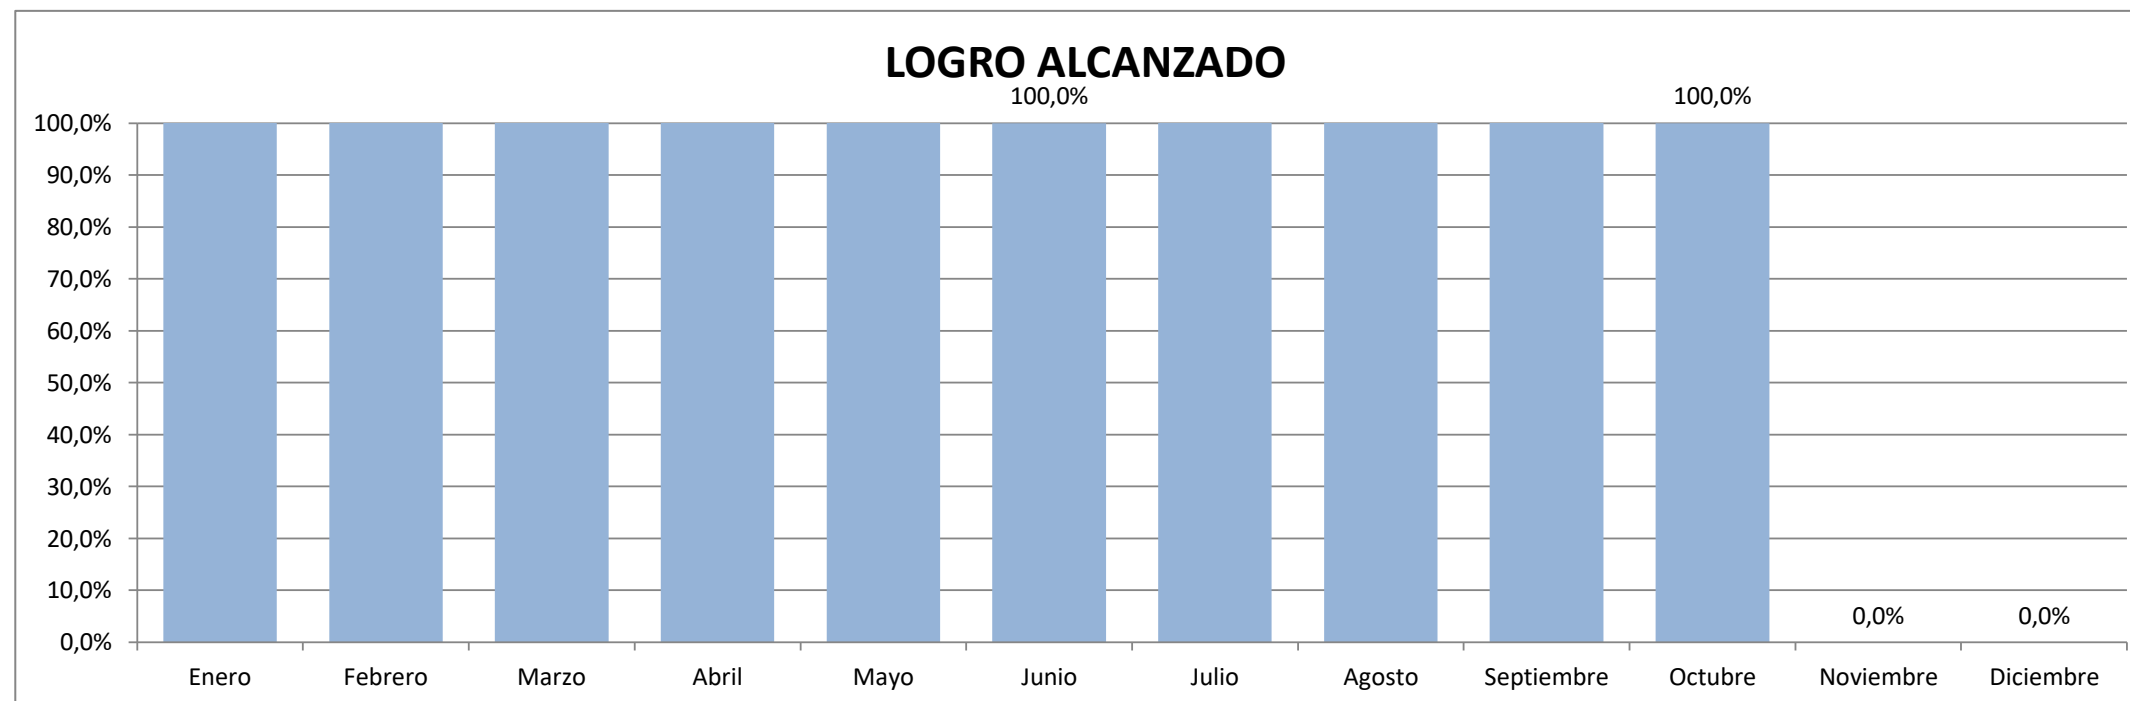

## MEDICIÓN Y ANÁLISIS

MES	META	No. MUESTRAS RED	No. MUESTRAS PROGRAMADAS	LOGRO	ANÁLISIS DE CAUSAS	ACCIONES PROPUESTAS	FECHA DE EJECUCIÓN
Enero	95,0%	42	40	105,0%			
Febrero	95,0%	42	40	105,0%			
Marzo	95,0%	42	40	105,0%			
Abril	95,0%	37	35	105,7%			
Mayo	95,0%	37	35	105,7%			
Junio	95,0%	41	41	100,0%			
Julio	95,0%	46	35	131,4%			
Agosto	95,0%	40	39	102,6%			
Septiembre	95,0%	41	39	105,1%			
Octubre	95,0%	40	40	100,0%			
Noviembre	95,0%			#¡DIV/0!			
Diciembre	95,0%			#¡DIV/0!			